





HCP PUMP

Nº ARQUIVO PC-M-E6-GDR4001

CURVA DE PERFORMANCE DA BOMBA

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|---|---|
| MODELO | GDR-400 | | | | DATA: | | | |
| | ESPECIFICAÇÃO STANDARD | | | | ESPECIFICAÇÃO DE VERSÃO | | | |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz | | | | | | | |
| BITOLA DE SAÍDA | 1 | pol | / | 25 | mm | | | |
| POTÊNCIA | 0.5 | HP | / | 0.4 | HP | kW | | |
| PRESSÃO | 9 mca | | | | | | | |
| VAZÃO | 0.07 m ³ /min | | | | | | | |
| FASE / TENSÃO | 1 | Ø | 110 V | 220 V | 230 V | 240 V | Ø | V |
| CORRENTE | | 6.0 A | 3.0 A | 2.9 A | 2.8 A | | | A |
| POLOS // rpm | 2 | P | / | 3400 | rpm | | | |
| MÉTODO PARTIDA | DIRETA | | | | | | | |
| CLASSE ISOLAMENTO | B | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO | | | | | | | | |

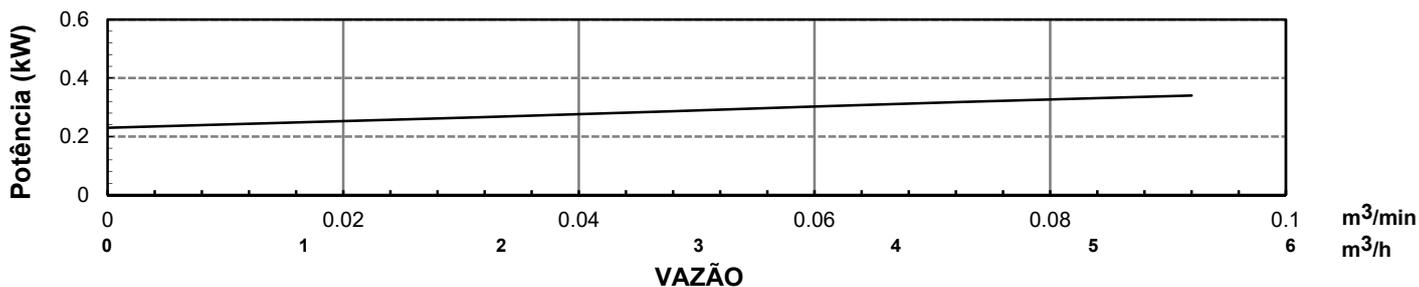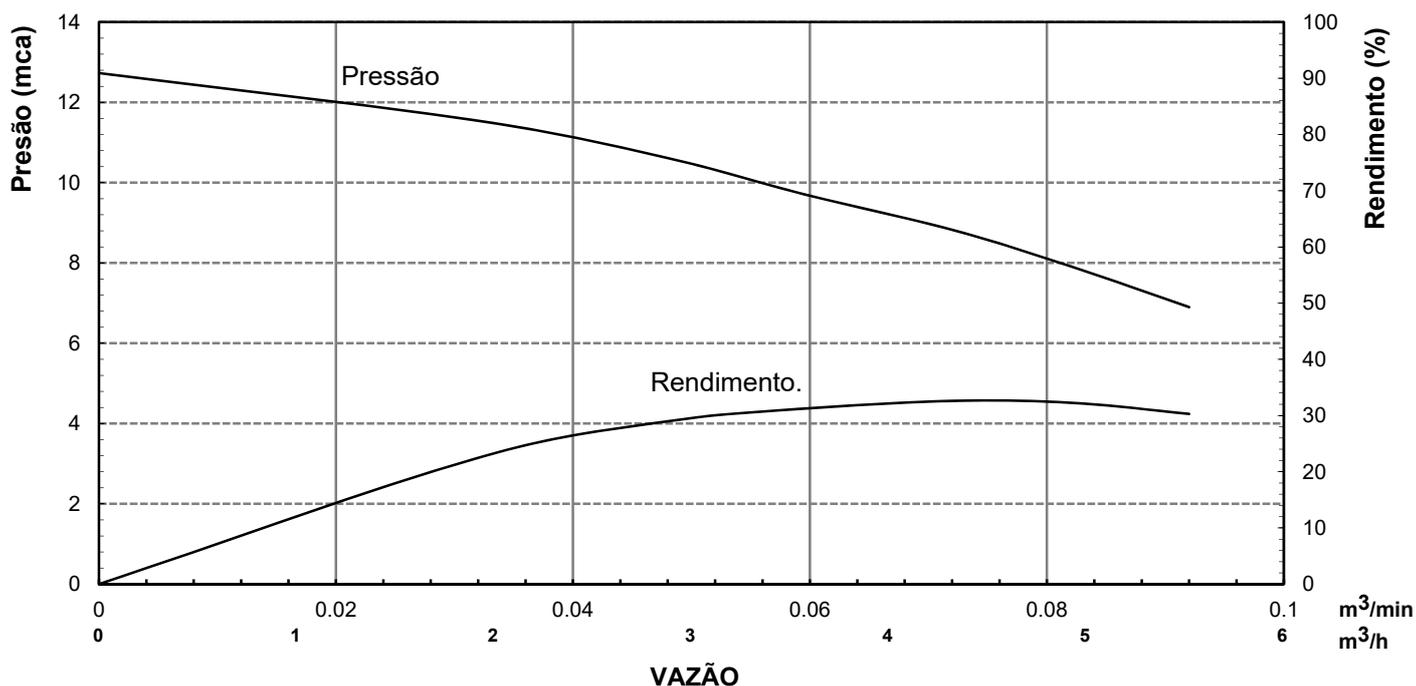

HCP PUMP MANUFACTURER CO.,LTD.